


PŮDORYS
M1:50

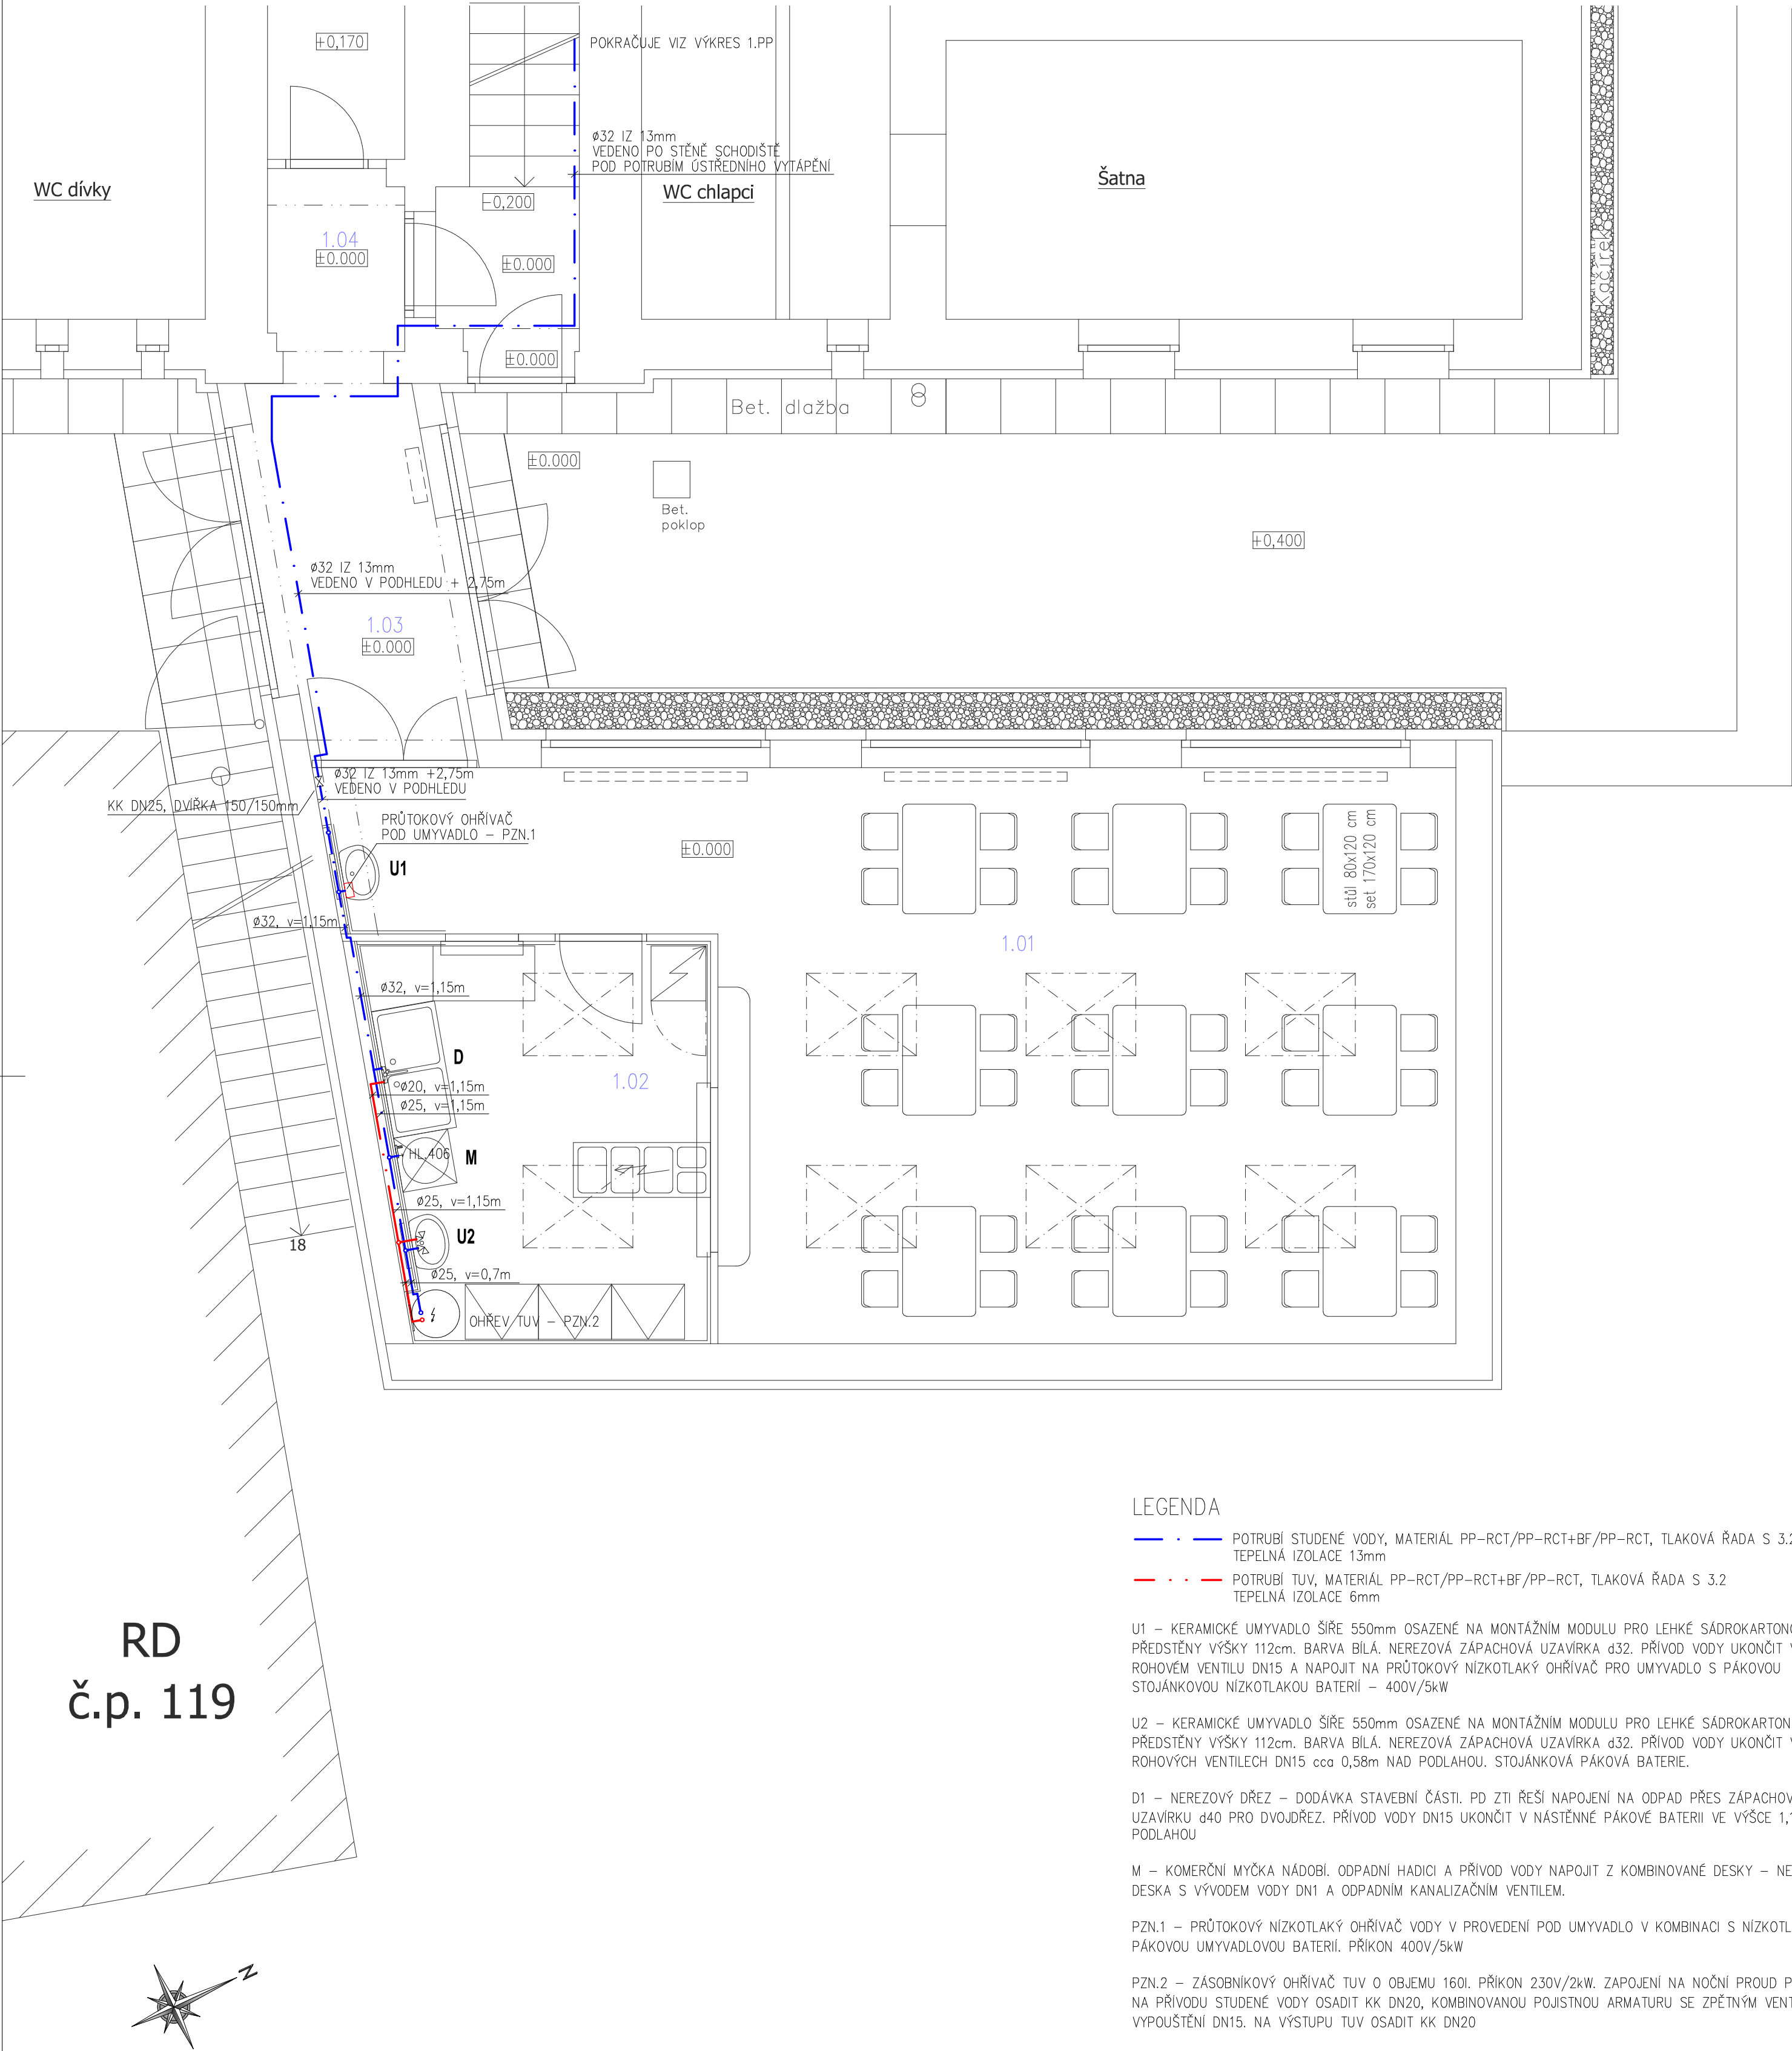

RD
č.p. 119

LEGENDA

- • — POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, TLAKOVÁ ŘADA S 3.2
TEPELNÁ IZOLACE 13mm
- • — POTRUBÍ TUV, MATERIÁL PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, TLAKOVÁ ŘADA S 3.2
TEPELNÁ IZOLACE 6mm

U1 – KERAMICKÉ UMYVADLO ŠÍŘE 550mm OSAZENÉ NA MONTÁŽNÍM MODULU PRO LEHKÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY VÝŠKY 112cm. BARVA BILÁ. NEREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA d32. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÉM VENTILU DN15 A NAPOJIT NA PRŮTOKOVÝ NÍZKOTLAKÝ OHŘÍVAČ PRO UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU NÍZKOTLAKOU BATERIÍ – 400V/5kW

U2 – KERAMICKÉ UMYVADLO ŠÍŘE 550mm OSAZENÉ NA MONTÁŽNÍM MODULU PRO LEHKÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY VÝŠKY 112cm. BARVA BILÁ. NEREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA d32. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.



D1 – NEREZOVÝ DŘEZ – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI. PD ZTI ŘEŠÍ NAPOJENÍ NA ODPAD PŘES ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d40 PRO DVOJDŘEZ. PŘÍVOD VODY DN15 UKONČIT V NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ BATERII VE VÝŠCE 1,15m NAD PODLAHOU

M – KOMERČNÍ MYČKA NÁDOBÍ. ODPADNÍ HADICI A PŘÍVOD VODY NAPOJIT Z KOMBINOVANÉ DESKY – NEREZ DESKA S VÝVODEM VODY DN1 A ODPADNÍM KANALIZAČNÍM VENTILEM.

PZN.1 – PRŮTOKOVÝ NÍZKOTLAKÝ OHŘÍVAČ VODY V PROVEDENÍ POD UMYVADLO V KOMBINACI S NÍZKOTLAKOU PÁKOVOU UMYVADOVOU BATERIÍ. PŘÍKON 400V/5kW

PZN.2 – ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 160l. PŘÍKON 230V/2kW. ZAPOJENÍ NA NOČNÍ PROUD PŘES HDO. NA PŘÍVODU STUDENÉ VODY OSADIT KK DN20, KOMBINOVANOU POJISTNOU ARMATURU SE ZPĚTNÝM VENTILEM A VYPOUŠTĚNÍ DN15. NA VÝSTUPU TUV OSADIT KK DN20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
1.01	JÍDELNA	58,63	37,3	PVC	VC OMÍTKA+ŠTUK	ŠTUK
1.02	VÝDEJNA JÍDLA	16,00	16,1	PVC	KER. OBKLAD 2,0m	ŠTUK
1.03	CHODBA	7,13	11,6	PVC	VC OMÍTKA+ŠTUK	SDK PODHLED
1.04	STÁVAJÍCÍ CHODBA	3,32	7,7	PVC	NOVÝ ŠTUK	NOVÝ ŠTUK
SOUČET :		85.08	72.7			

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER projekční činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-moli: f.simmer@post.cz		
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER				
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEČ: KOSTOMLATY P.M.	FORMÁT: 4 A4	DATUM: 01/2018	
INVESTOR:	Obec Kostomlaty pod Milešovkou		STUPEŇ: PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		
PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118001		
D.1.4e – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU	
ROZVOD VODY – PŮDORYS 1.NP			1:50	D1.4e–05	