


KOORDINAČNÍ SITUACE  
 M1:200

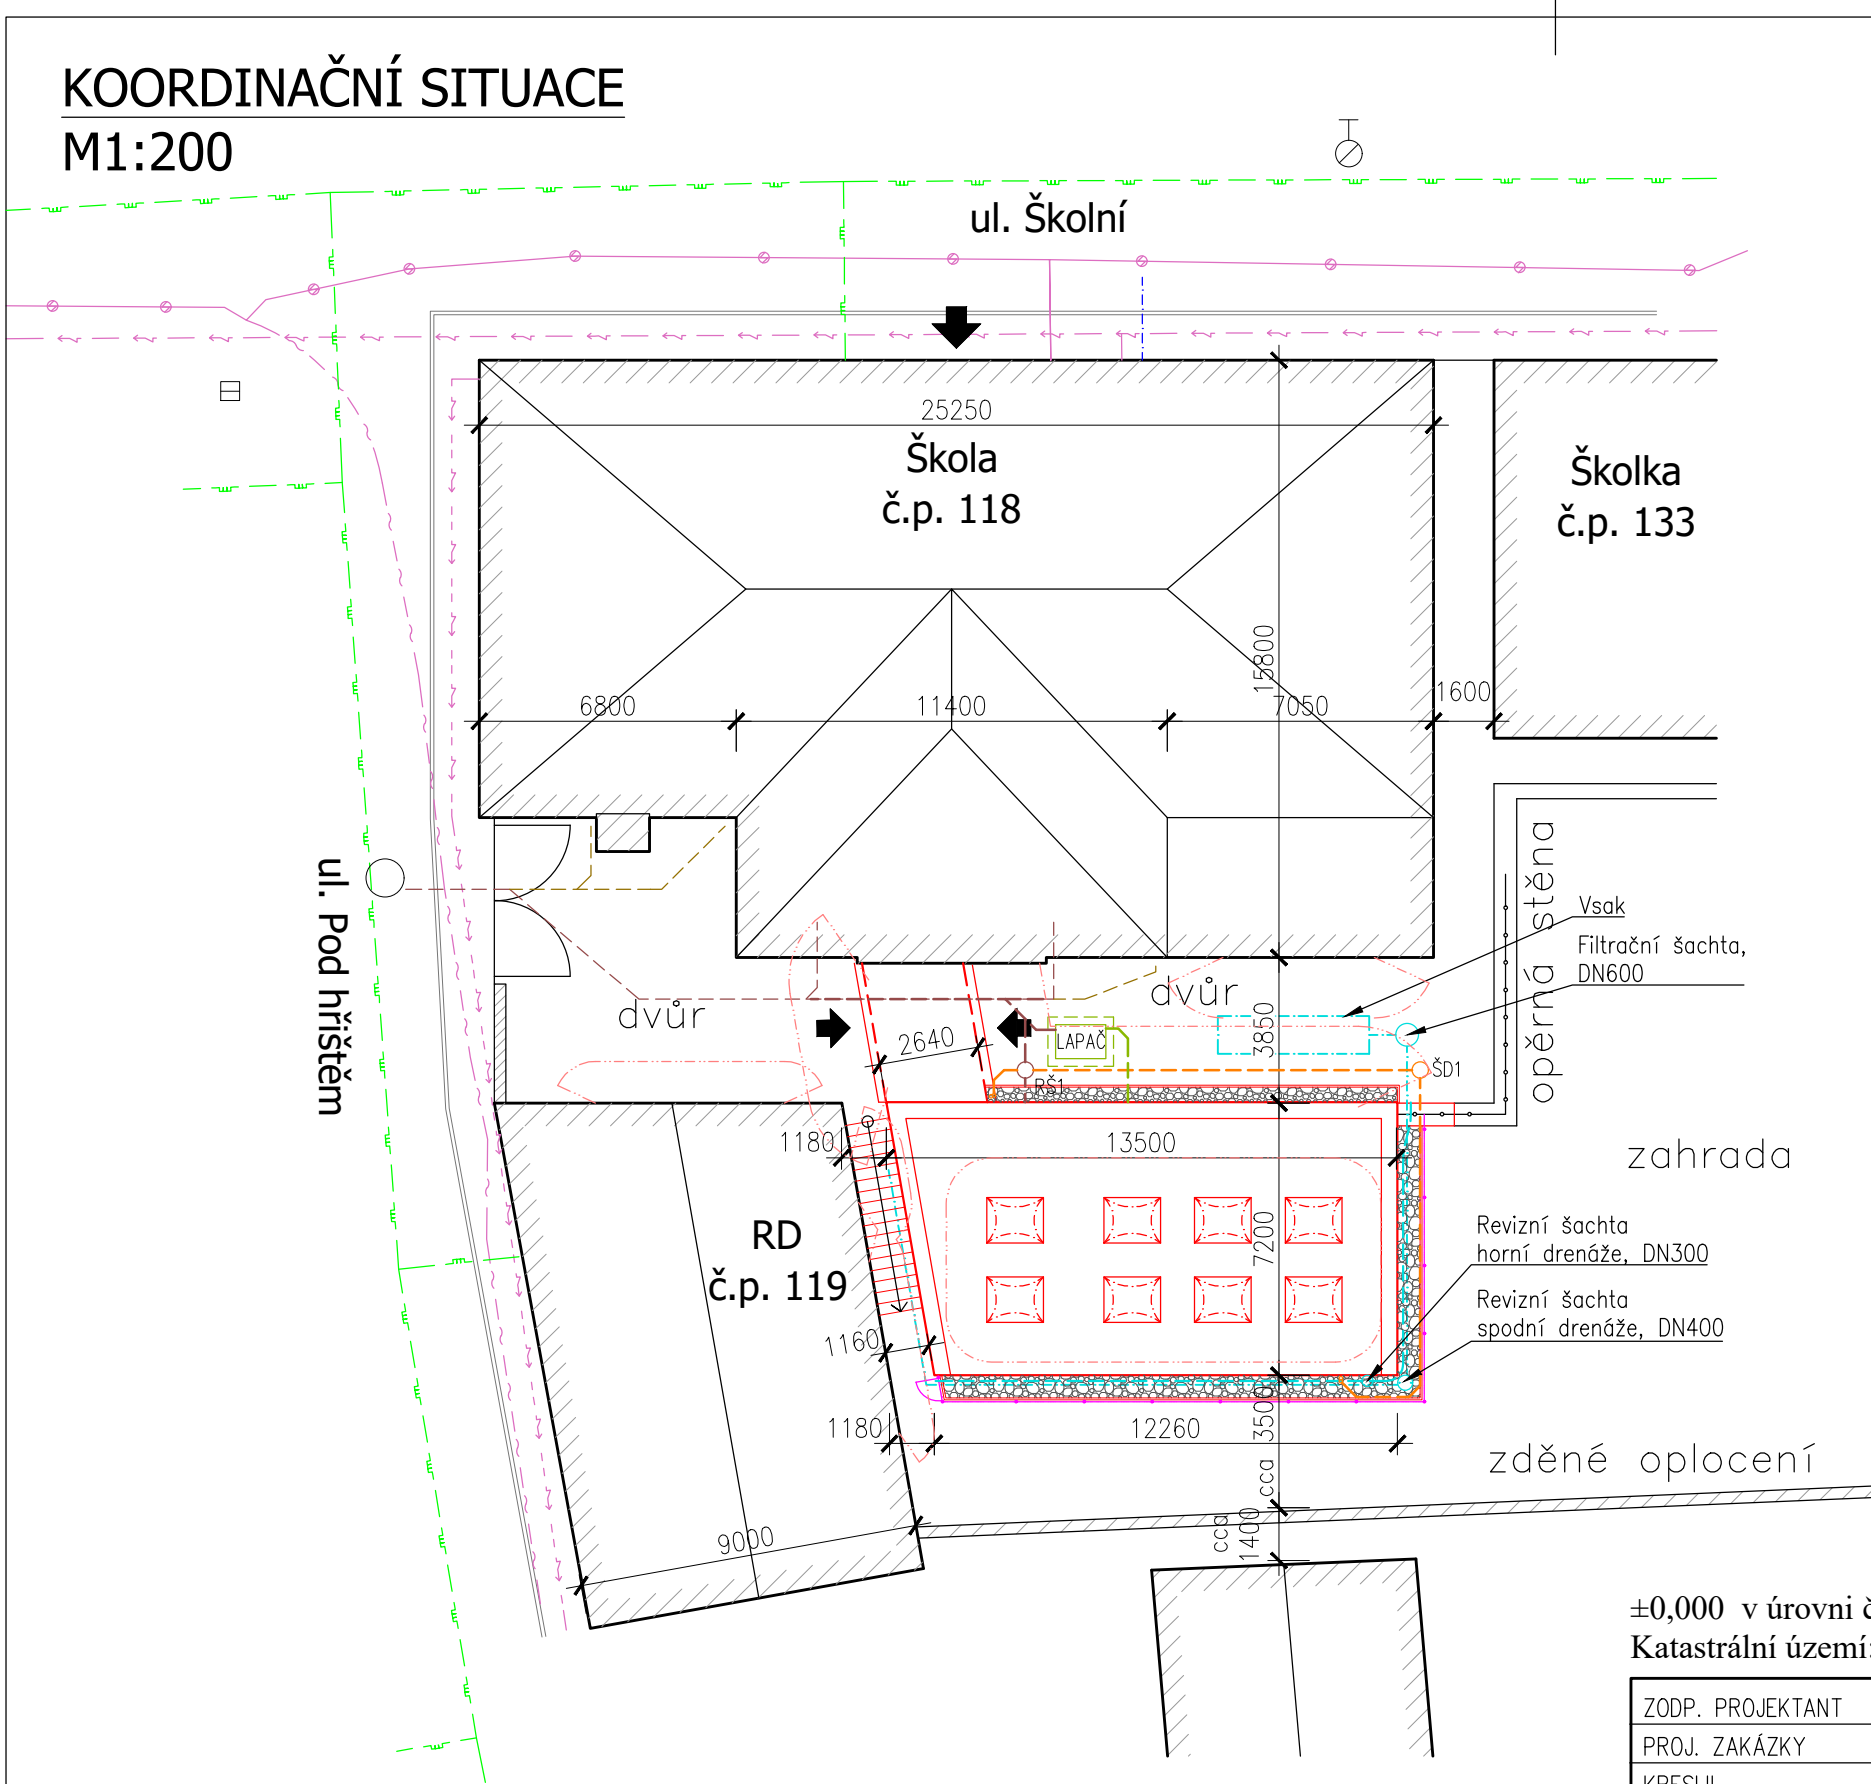

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Podzemní el. vedení NN do 1 kV - ČEZ distribuce
- Nadzemní el. vedení NN do 1 kV - ČEZ distribuce
- Podzemní optické vedení - O2
- Podzemní metalické vedení - O2
- Plyn STL - GasNet
- Přípojka pitné vody
- Kanalizace splašková - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA
- Kanalizace dešťová - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ - viz část PD D1.4e

- Nové svodné splaškové kanalizační potrubí, PVC KG SN4
- Nové svodné dešťové kanalizační potrubí, PVC KG SN4
- Nové svodné tukové kanalizační potrubí, PVC KG SN4

LEGENDA

- Stávající objekty
- Řešená přístavba
- Okapový chodník - praný kačírek
- Oplocení z oc. sloupků a pletiva
- Drenážní potrubí horní DN 160 (u paty základů), odvod skrze opěrnou stěnu na terén
- Drenážní potrubí spodní DN 160 (pod terénem), odvod do vsaku před objektem
- Hranice požárně nebezpečného prostoru
- Vstup do objektu

±0,000 v úrovni čisté podlahy stávající chodby  
 Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		<b>Ing. Daniel Šimmer</b> projekční činnost LOUNICE 17, 436 01 LITVNOV IČO: 73760820
PROJ. ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEC: KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU	
INVESTOR: Obec Kostomlaty pod Milešovkou			FORMÁT: 2xA4 DATUM: 01/2018
<b>PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b> v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY: <b>050-1020</b>
C – SITUACE		ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: <b>1:200</b>
<b>KOORDINAČNÍ SITUACE</b>			ČÍSLO VÝKRESU: <b>C.3</b>